

STATO DI PROGETTO

Negli spogliatoi verrà garantito uno spazio adeguato per 5 sedotti nel regolamento locale d'igiene

N.B.: saranno utilizzati per tutti i serramenti superficiali a vetro di tipo trasparente;
- per gli studi 1, 4, e 8 verrà rispettato il fattore medio di illuminazione diurna (F.I.D.) che sarà superiore a 0.018 come dall'art. 3.4.11 del R.L.I.

CALCOLO ANALITICO RAPPORTI AEROILLUMINANTI


destinazione calcoli	TOT.SU mq	S (illum.inq.)	tot. R.I. 1/10	Saerante	tot. RA-1/10
ATTESA	(6.336x14.7) (1.30x1.95)* (6.48x3.95)*	35.44	1/5.49	2x(1.80x1.95)* (1.30x1.95)*	9.56 1/5.49
STUDIO 1	(3.30x3.80)*	12.54	1/6.97	*	3.51 1/6.97
STUDIO 2	(3.35x3.80)*	12.73	1/7.63	(1.80x1.95)*	3.51 1/7.63
STUDIO 3	(2.20x3.80)*	8.36	1/2.19	(6.35x 1.95)*	4.58 1/2.19
STUDIO 4	(3.20x3.85)*	9.76	1/6.65	*	3.51 1/6.65
STUDIO 5	(6.18x3.97)*	18.87	1/5.40	(1.80x1.95)*	3.51 1/5.40
STUDIO 6	(6.18x3.80)*	18.54	1/5.28	(1.80x1.95)*	3.51 1/5.28
STUDIO 7	(3.80x3.25)*	9.15	1/2.61	(1.80x1.95)*	3.51 1/2.61
STUDIO 8	(3.80x3.25)*	9.15	1/5.97	*	3.51 1/5.97
LOCALI	(3.80x3.25)*	9.15	1/2.61	(1.80x1.95)*	3.51 1/2.61
DEPOSITO PULITO	(3.80x3.25)*	9.15	1/2.61	(1.80x1.95)*	3.51 1/2.61
LOCALI INIBUSTAMENTO	(4.28x3.40)*	14.55	1/2.45	(1.80x1.95)* (1.25x1.95)*	5.95 1/2.45
LOCALI STERILIZZAZ	(3.85x2.95)*	9.80	1/2.69	(1.25x1.95)*	2.44 1/2.69
DEPOSITO	(2.95x2.65)*	7.82	1/3.21	(1.25x1.95)*	2.44 1/3.21
LOCALI MACCHINE	(4.26x2.88)*	11.68	1/1.61	2x(1.80x1.95)* (1.25x1.95)*	7.27 1/1.61
ARCHIVIO	(2.80x2.25)*	6.30	1/2.66	(2x0.70x1.50)*	2.10 1/2.66
SPogliatoio Uomini	(2.85x2.25)*	9.26	1/2.65	(0.70x1.50)*	3.49 1/2.65
SPogliatoio Donne	(1.32x2.25)*	4.29	1/3.13	(0.70x1.50)*	1.37 1/3.13
VC PERSONALE	(2.47x2.25)*	8.03	1/2.93	2x(0.70x1.50)*	2.74 1/2.93
DEPOSITO	(1.80x2.25)*	4.55	1/3.32	(0.70x1.50)*	1.37 1/3.32
UFFICIO (1)	(4.14x2.60)*	11.28	1/1.83	2x(0.95x1.95)* (1.25x1.95)*	6.15 1/1.83
UFFICIO (2)	(4.45x2.27)*	23.45	1/3.00	(1.70x1.95)*	4.69 1/3.00
SANITARIA	(3.70x2.95)*	10.92	1/2.66	3x(0.70x1.50)*	4.10 1/2.66
CUP	(2.97x1.70)*	5.05	1/2.07	(1.25x1.95)*	2.44 1/2.07
DISTRIBUZIONE	(1.90x1.87)*	3.55	1/1.69	2x(0.70x1.50)*	2.10 1/1.69
RAGNO	(1.00x1.45)*	1.45	1/1.38	(0.70x1.50)*	1.05 1/1.38

CALCOLO ANALITICO RAPPORTI AEROILLUMINANTI


destinazione calcoli	TOT.SU mq	S (illum.inq.)	tot. R.I. 1/10	Saerante	tot. RA-1/10
STUDIO 1	(3.30x3.80)*	12.54	1/6.97	*	3.51 1/7.31
STUDIO 2 + 1	(6.75x3.80)*	25.65	1/7.31	(1.80x1.95)*	3.51 1/7.31

destinazione calcoli	TOT.SU mq	S (illum.inq.)	tot. R.I. 1/10	Saerante	tot. RA-1/10
STUDIO 3 + 4	(6.20x3.20)*	19.84	1/4.33	(2.35x 1.95)*	4.58 1/4.33
STUDIO 4	(3.20x3.25)*	9.76	1/6.25	*	3.51 1/5.30

destinazione calcoli	TOT.SU mq	S (illum.inq.)	tot. R.I. 1/10	Saerante	tot. RA-1/10
STUDIO 7 + 8	(3.80x3.25)*	18.6	1/5.30	(1.80x1.95)*	3.51 1/5.30
STUDIO 8	(3.80x3.25)*	9.15	1/5.97	*	3.51 1/5.97

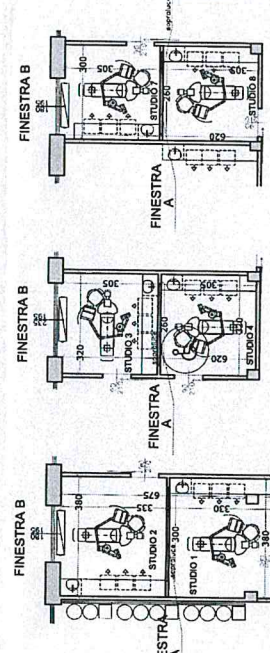

soddisfazione del rapporto illuminante (art.43.2 o art.43.3 R.E.)
dalla finestra (B) dello spazio illuminato direttamente e di soddisfacimento indirettamente.
soddisfazione del rapporto illuminante (art.43.2 o art.43.3 R.E.) solo dalla finestra (A) del locale illuminato indirettamente.

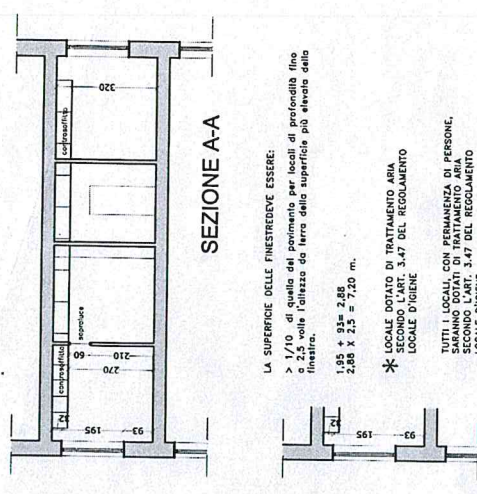

LA SUPERFICIE DELLE FINESTRE DEVE ESSERE:
 > 1/10 di quello del pavimento per locali di profondità fino a 2,5 volte l'altezza da terra dello superficie più elevata dalla finestra.
 1,95 + 93 = 2,88
 2,88 x 2,5 = 7,20 m.
 * LOCALE DOTATO DI TRATTAMENTO ARIA CONDIZIONATA L'ART. 3.47 DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE
 TUTTI I LOCALI CON RENDIMENTI DI PERSONE, SARANNO DOTATI DI TRATTAMENTO ARIA CONDIZIONATA L'ART. 3.47 DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

PARTI COMUNI - AMBULATORI

- Accessibilità garantita secondo il DM 236/99
- Percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte capacità motorie
- Corridoi in materiale antiscivolo
- Porte di ingresso ambulatori uguali a 90 cm
- Spazio libero di rotazione diametro 1,50 m

04 AGO 2006
FAVOREVOLE SUBORINATO
 PARERE PREVENTIVO



LA PROPRIETA' IL TECNICO L'IMPRESA

1
 1:100 07/2006
STUDIO TECNICO
Geom. PIOLTELLI FELICE
 Villasciana (MI)
 Via Monte Grappa n. 5

centro odontostomatologico
 PAOLO PINI PADIGLIONE
 VIA IPPOCRATE 45 - MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA
 "OSPEDALE INGIURIA CA. GRANDI"
 PIAZZA OSPEDALE Maggiore, 3 MILANO

STADIO DI PROGETTO - SEZIONE
 Sever - A.C.

tel. 039/2032241 - fax 039/2652323
 e-mail: info@studio-pio-elli.it